



➔ CIO-30



Ref. WA453000

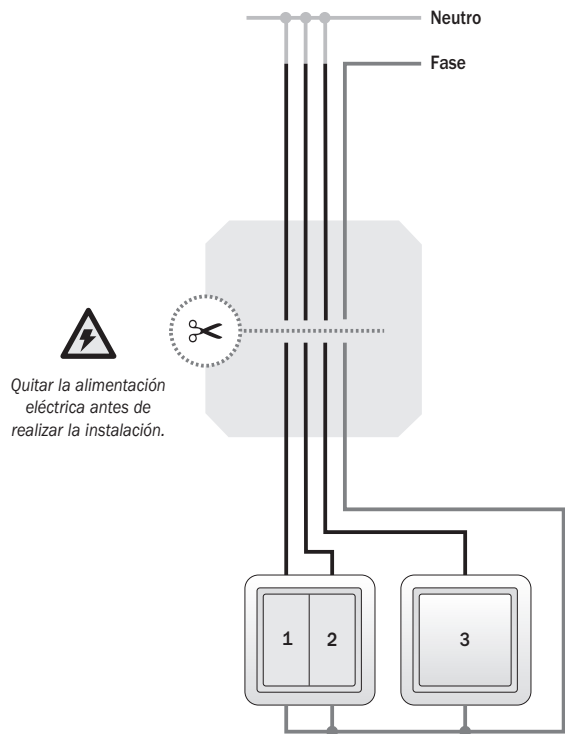

Quitar la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación.

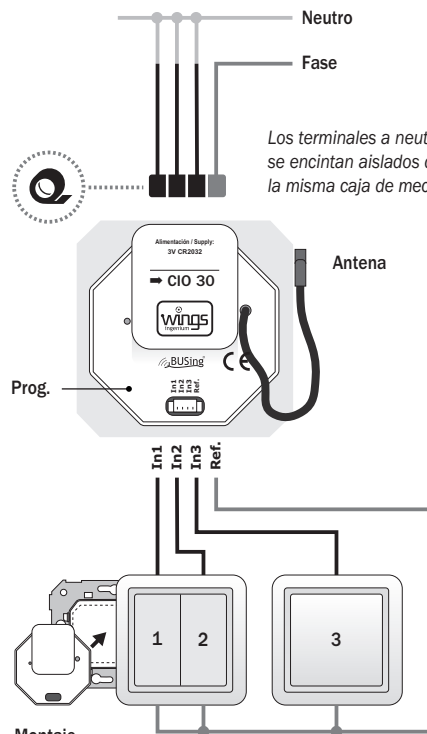

Los terminales a neutro y fase, se encantan aislados dentro de la misma caja de mecanismos.

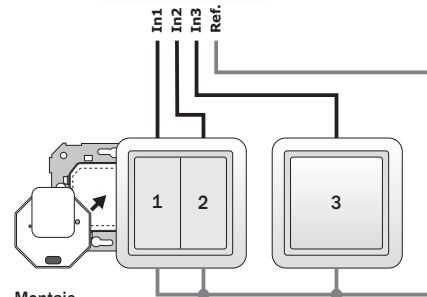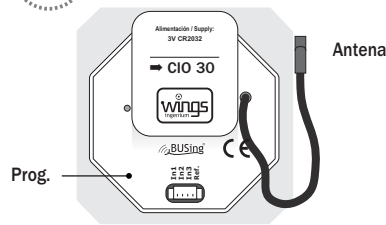

Todas las entradas son SELV. Están referidas internamente a 3 V y se activan al conectarlas a masa.

Montaje
Tras el propio mecanismo.